

**Obecně závazná vyhláška  
obce Rebešovice  
č. 3/2015,**

**kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD**

Zastupitelstvo obce Rebešovice se na svém zasedání konaném dne 15.04.2015 usnesením 8/2/3 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

- 1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Rebešovice (dále jen „obec“) je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, MČ Brno-Chrlice (dále jen „JSDH MČ Brno-Chrlice“) na základě Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany se Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Chrlice a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu.
- 3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec Rebešovice pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce. Starostu obce pověřuje prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce taktéž minimálně 1 x ročně.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím  
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započatím na Obecní úřad Rebešovice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

#### **Čl. 4**

#### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

- 1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena společnou jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 2, odst. 2 a dalšími jednotkami uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky.

#### **Čl. 5**

#### **Kategorie společné jednotky požární ochrany, její početní stav a vybavení**

Kategorie, početní stav a vybavení společné jednotky požární ochrany (čl. 2, odst. 2) jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.

#### **Čl. 6**

#### **Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

- 1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů: ( viz příloha č. 2 )

a) Ivanovický potok

- b) hydrantová síť
- hydrant na ulici Zahrady před č.p. 191
  - hydrant na ulici Na Dědině před č.p. 14
  - hydrant na ulici Sportovní před č.p. 62
  - hydrant na ulici Horky před č.p. 99
  - hydrant na ulici Kaštanová před č.p. 311
  - hydrant na ulici Ořechová před č.p. 163
  - hydrant na ulici Topolová před č.p. 290
  - hydrant na ulici Vinohrady před č.p. 221
  - hydrant na ulici Díly před č.p. 243
  - hydrant na ulici Stráně před č.p. 89

2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

3) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů. Jeden výtisk předává JSDH MČ Brno-Chrlice a další výtisk jednotce HZS Jihomoravského kraje ( viz příloha č. 2 ).

#### **Čl. 7**

#### **Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich značení**

- 1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:

Budova obecního úřadu na adrese Zámecká 12 v úředních hodinách, tlf.č. 547230376

- 2) Dalšími místy, kde je možno ohlásit požár jsou:

a) starosta obce, tel.č. 724186547

b) veřejný tlf. automat v prostoru zastávky MHD (hasičský záchranný sbor tlf.č. 150)

## Čl. 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

2) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem

## Čl. 9


### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany


Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

## Čl. 10

### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

  
.....  
Ing. Petr Hrdý - místostarosta

  
.....  
Stanislav Němec - starosta

Vyvěšeno dne: 16. 4. 2015  
Sejmuto dne:

## Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává požární řád

V požárním poplachovém plánu jsou do obce Rebešovice předurčené v **prvním stupni** požárního poplachu, následující čtyři jednotky PO:

- 1 jednotka PO - PS Židlochovice, náměstí Míru 759, Židlochovice;
- 2 jednotka PO - PS Lidická, Lidická 61, Brno;
- 3 jednotka PO - SDH Chrlice, Chrlické náměstí 3, Brno;
- 4 jednotka PO - PS Starý Lískovec, Točná 5, Brno.

Výpočet dojezdových časů jednotek PO:

$t_{DO}$  - doba dostavení se JPO k požáru [min],  $t_v$  - doba výjezdu JPO k požáru [min],  $t_j$  - doba jízdy k požáru [min],  $v_j$  - průměrná rychlost [km/hod],  $L$  - vzdálenost z místa dislokace na katastr obce [km]

$$t_j = \frac{60 \times L}{v_j} = [\text{min}] \quad t_{DO} = t_v + t_j = [\text{min}]$$

### Tabulka dojezdových časů jednotek PO:

JPO	Vzdálenost (L)	Průměrná rychlost ( $v_j$ )	Doba výjezdu ( $t_v$ )	Doba jízdy ( $t_j$ )	Doba dostavení se JPO k požáru ( $t_{DO}$ )
PS Židlochovice	10	60	2	10	12
PS Lidická	13	60	2	13	15
SDH Chrlice	4,1	45	10	5,47	15,47
PS Starý Lískovec	15	60	2	15	17

Dojezdové časy jednotek PO:

- 1 JPO - PS Židlochovice: 12 minut
- 2 JPO - PS Lidická: 15 minut
- 3 JPO - SDH Chrlice: 15 minut
- 4 JPO - PS Starý Lískovec: 17 minut

Výsledné dojezdové časy jednotek požární ochrany na katastr obce Rebešovice byly zaokrouhleny dle matematických pravidel.

### Počty hasičů a množství hasebních látek:

JPO	Počet hasičů	Množství vody	Množství pěnidla
PS Židlochovice	1 + 3	3 000	200
PS Lidická	1 + 5	11 200	970
SDH Chrlice	1 + 3	3 000	0
PS Starý Lískovec	1 + 3	3 000	250

Celkový přehled předurčených sil a prostředků PO: 18 hasičů, 20 200 litrů vody, 1 420 litrů pěnidla.

.....  
Ing. Petr Hrdý - místostarosta

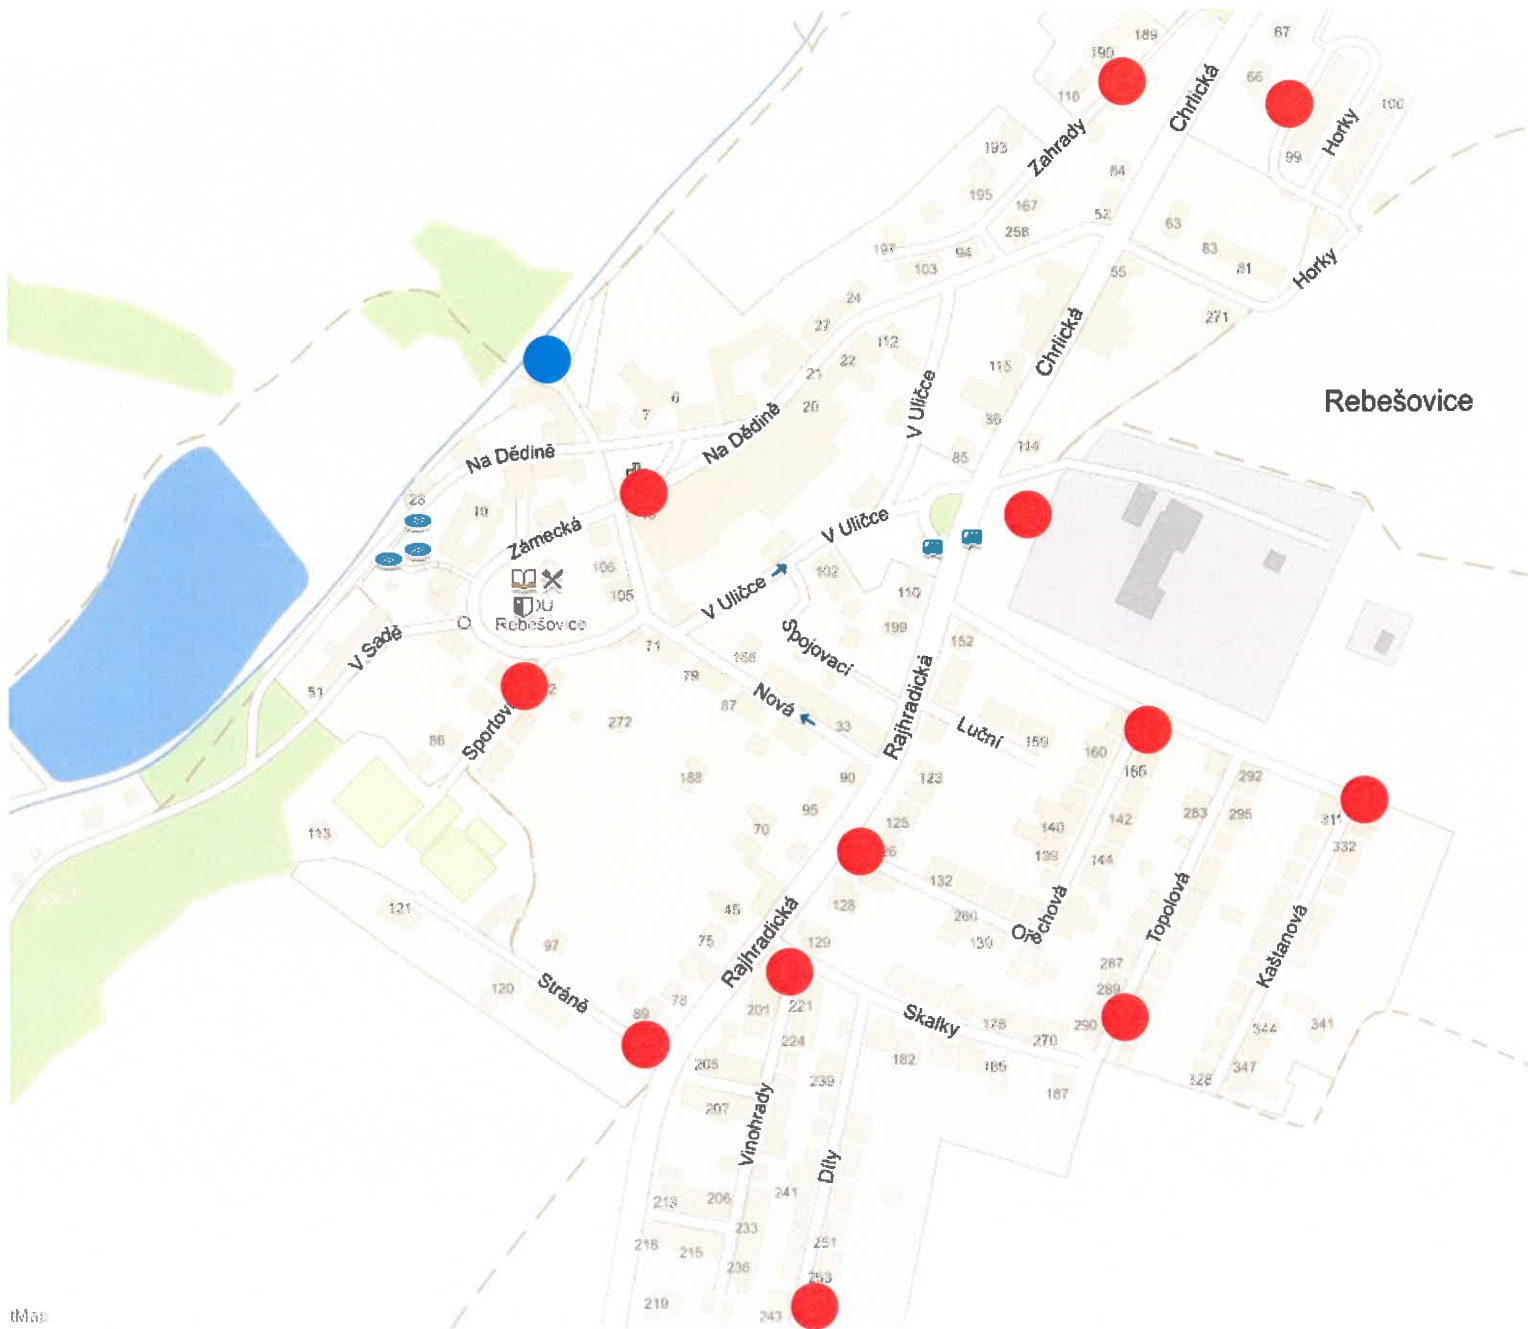
Vyvěšeno dne: 16.4.2015

Sejmuto dne:

.....  
Stanislav Němec - starosta

## Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.3/2015, kterou se vydává požární řád

### Přehled zdrojů vody v obci Rebešovice



Ivanovický potok



Požární hydrant podzemní

.....  
Ing. Petr Hrdý - místostarosta

.....  
Stanislav Němec - starosta

Vyvěšeno dne: 16.4.2015  
Sejmuto dne: